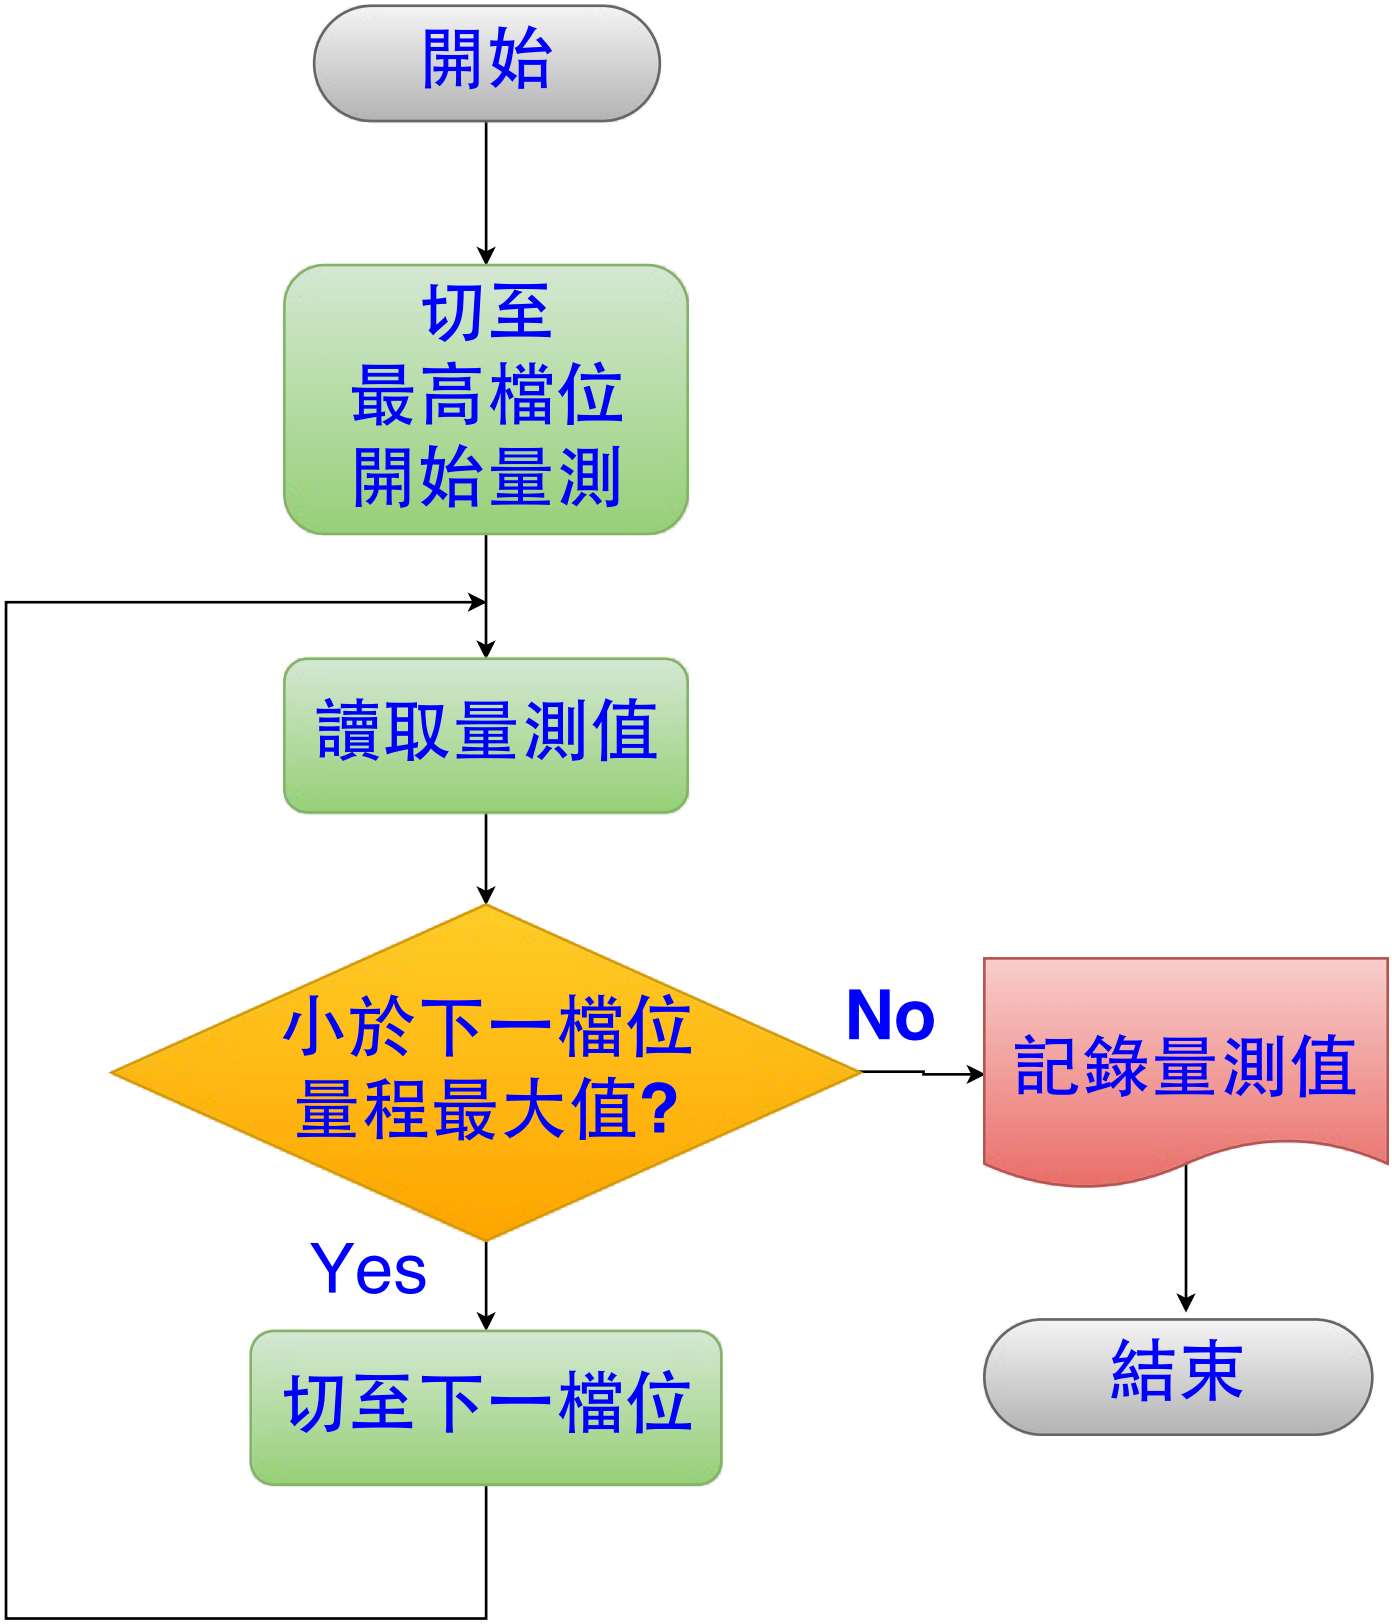

開始
切至
最高檔位
開始量測
讀取量測值
小於下一檔位
量程最大值?
No
記錄量測值
Yes
切至下一檔位
結束